10.2 Kennlinien GY028

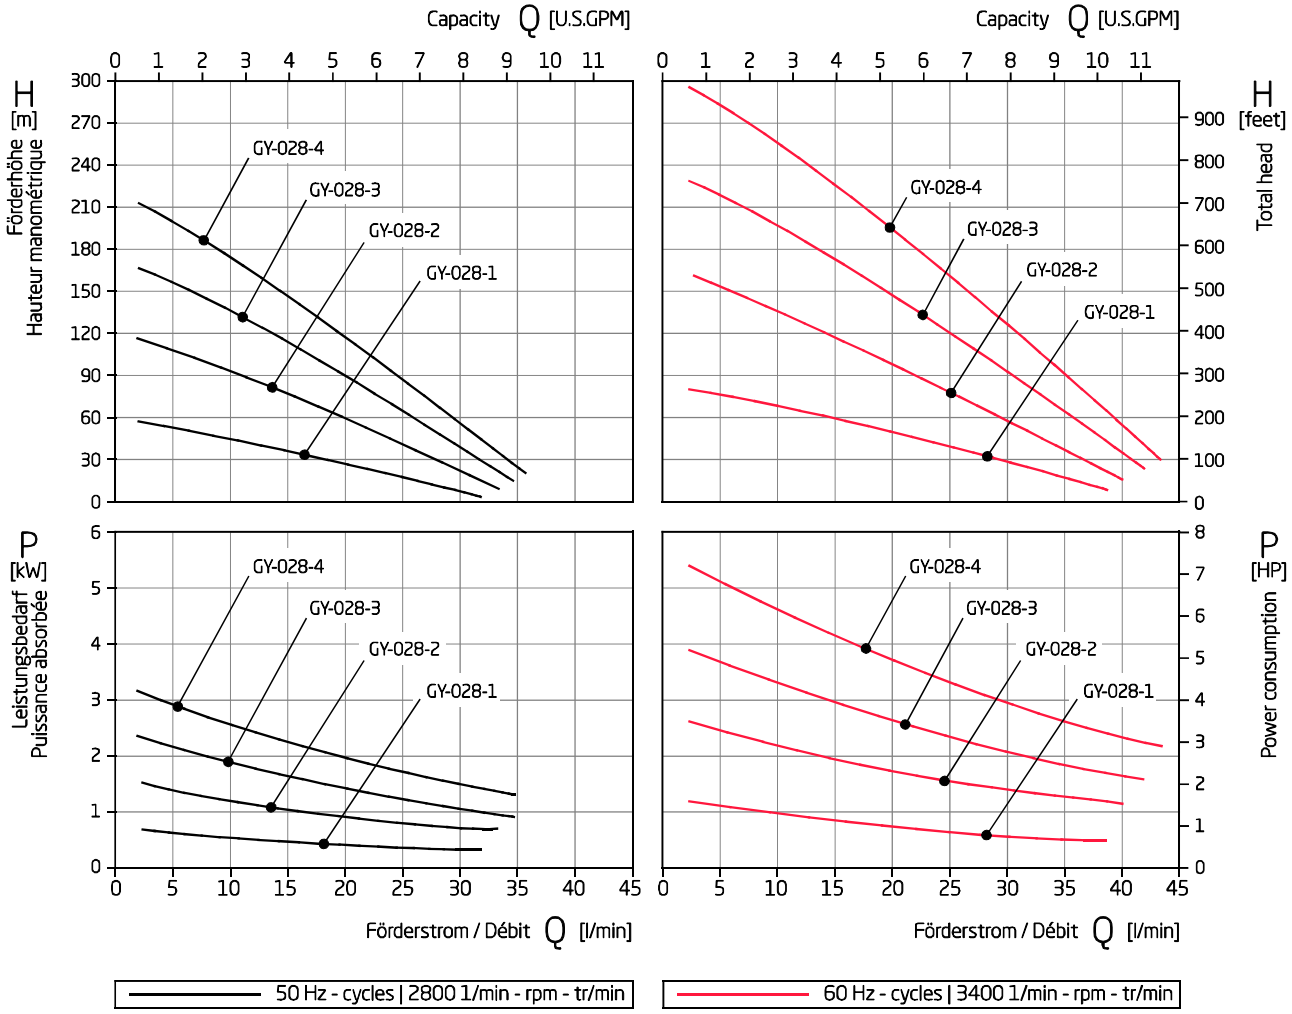


Abb. 7 Kennlinien GY028

Prüfbedingungen:

Die Kennlinien gelten für die Förderung von Wasser mit einer Temperatur von 20 °C bei Nenndrehzahl.

Leistungstoleranz: Förderstrom: ± 10 %, Förderhöhe: ± 10 %, Leistung + 10 %.

Bei abweichenden Eigenschaften des Fördermediums ändern sich die Kennlinien.